

小中学校体育館 移動式空調設備導入事業の今後の対応について

議案 番号	51	資料 番号	1
学校教育課			

今年の夏に、移動式空調設備を稼働できるように準備を進めてまいりました。空調本体は、契約どおり5月末に納品される予定ですが、能登半島地震等の影響により、電源工事のケーブル類の調達に長期間を要することが現実となり、今年の夏までに全ての学校での稼働を開始することが難しい状況となっています。このため、全ての学校で今年の夏に稼働させるために、発電機の使用が不可欠と考えております。

つきましては、この対応に必要な補正予算をお願いいたします。

1. 対応方法


対応方法	納期	賃借料補正額（千円）	
発電機20台 賃貸借 ※電源工事が完了した学校から、発電機は撤収します。	30日+ 設置作業 1日程度	小学校費	8,400
		中学校費	3,600
		計	12,000
		備考	発電機20台賃貸借内訳：小学校14台、中学校6台 見積内容：1カ月の賃借料150千円×4カ月×20台 =12,000千円 ※発電機を稼働させるための燃料費は既決予算から支出し、不足が生じた場合、流用等で対応します。

2. 発電機のイメージ

大きさ:高1,760mm
 幅880mm
 奥行1,750mm
 重量: 1,490kg



3. 発電機配線イメージ

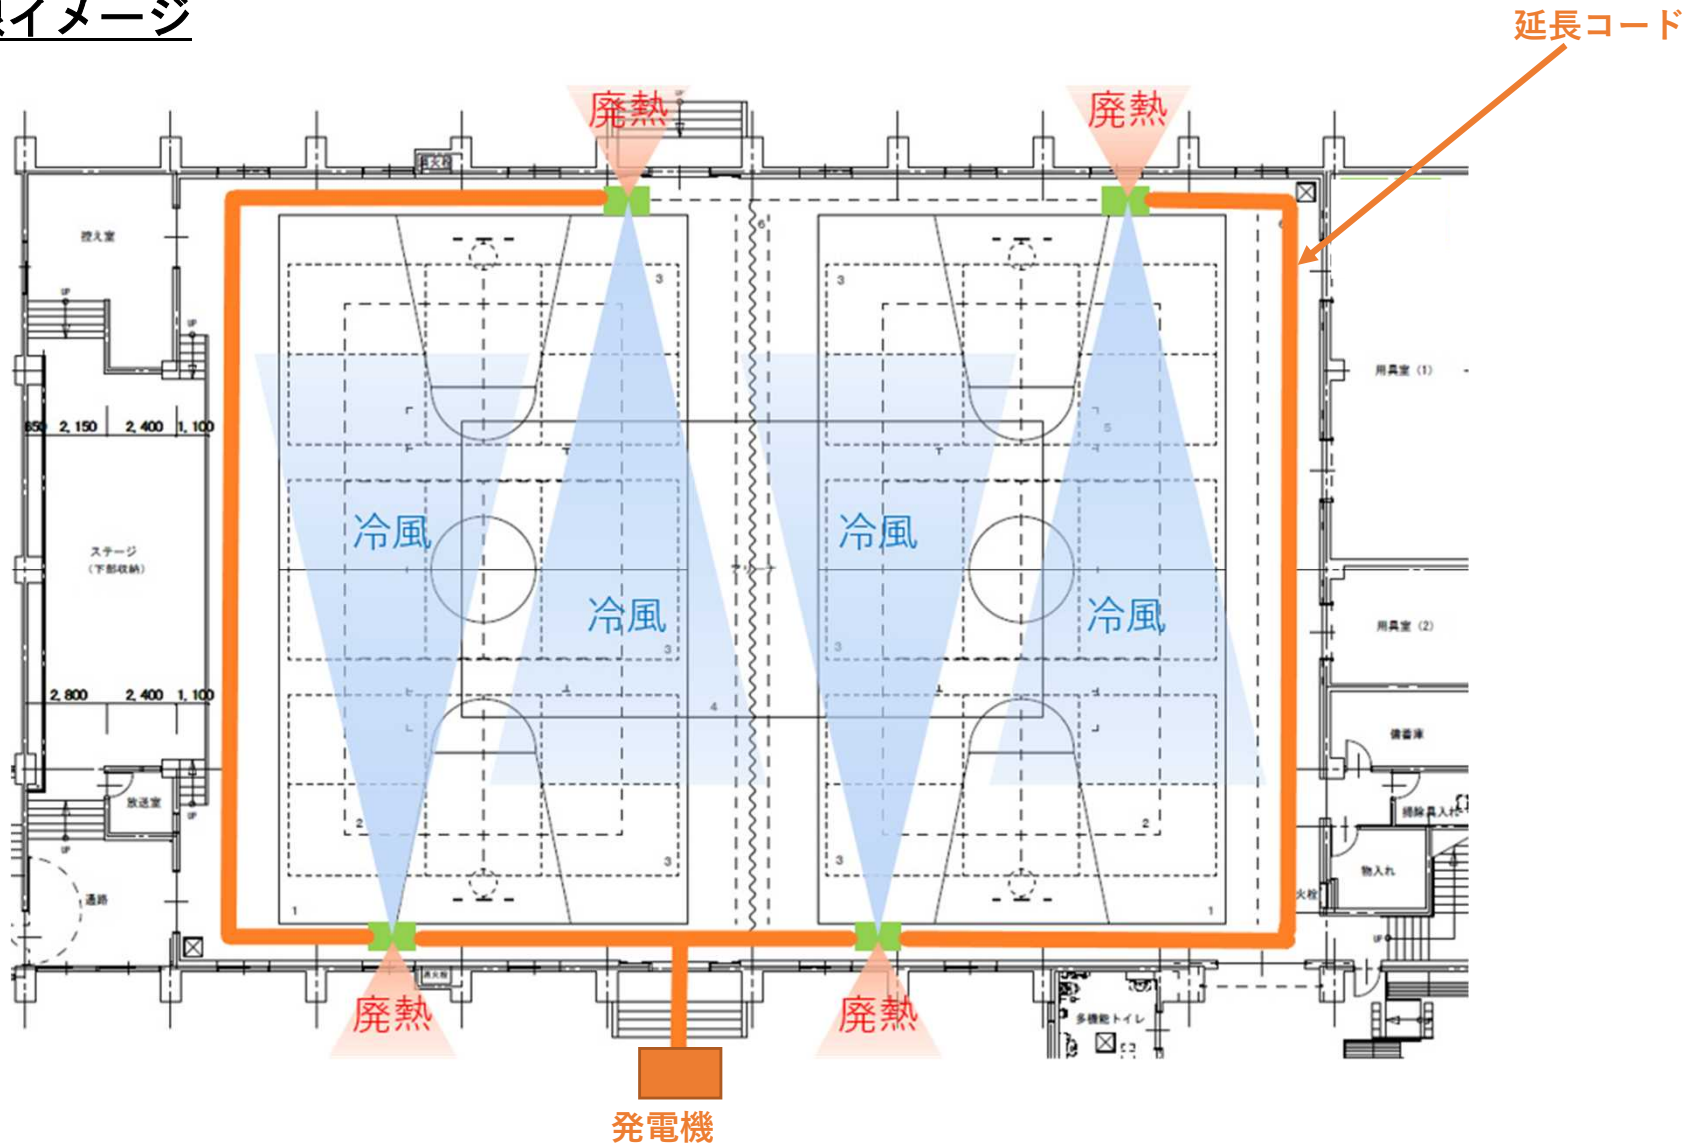

※電源工事が完了した学校から、発電機は撤収します。